Ausführung direkt über Zählerkontakt

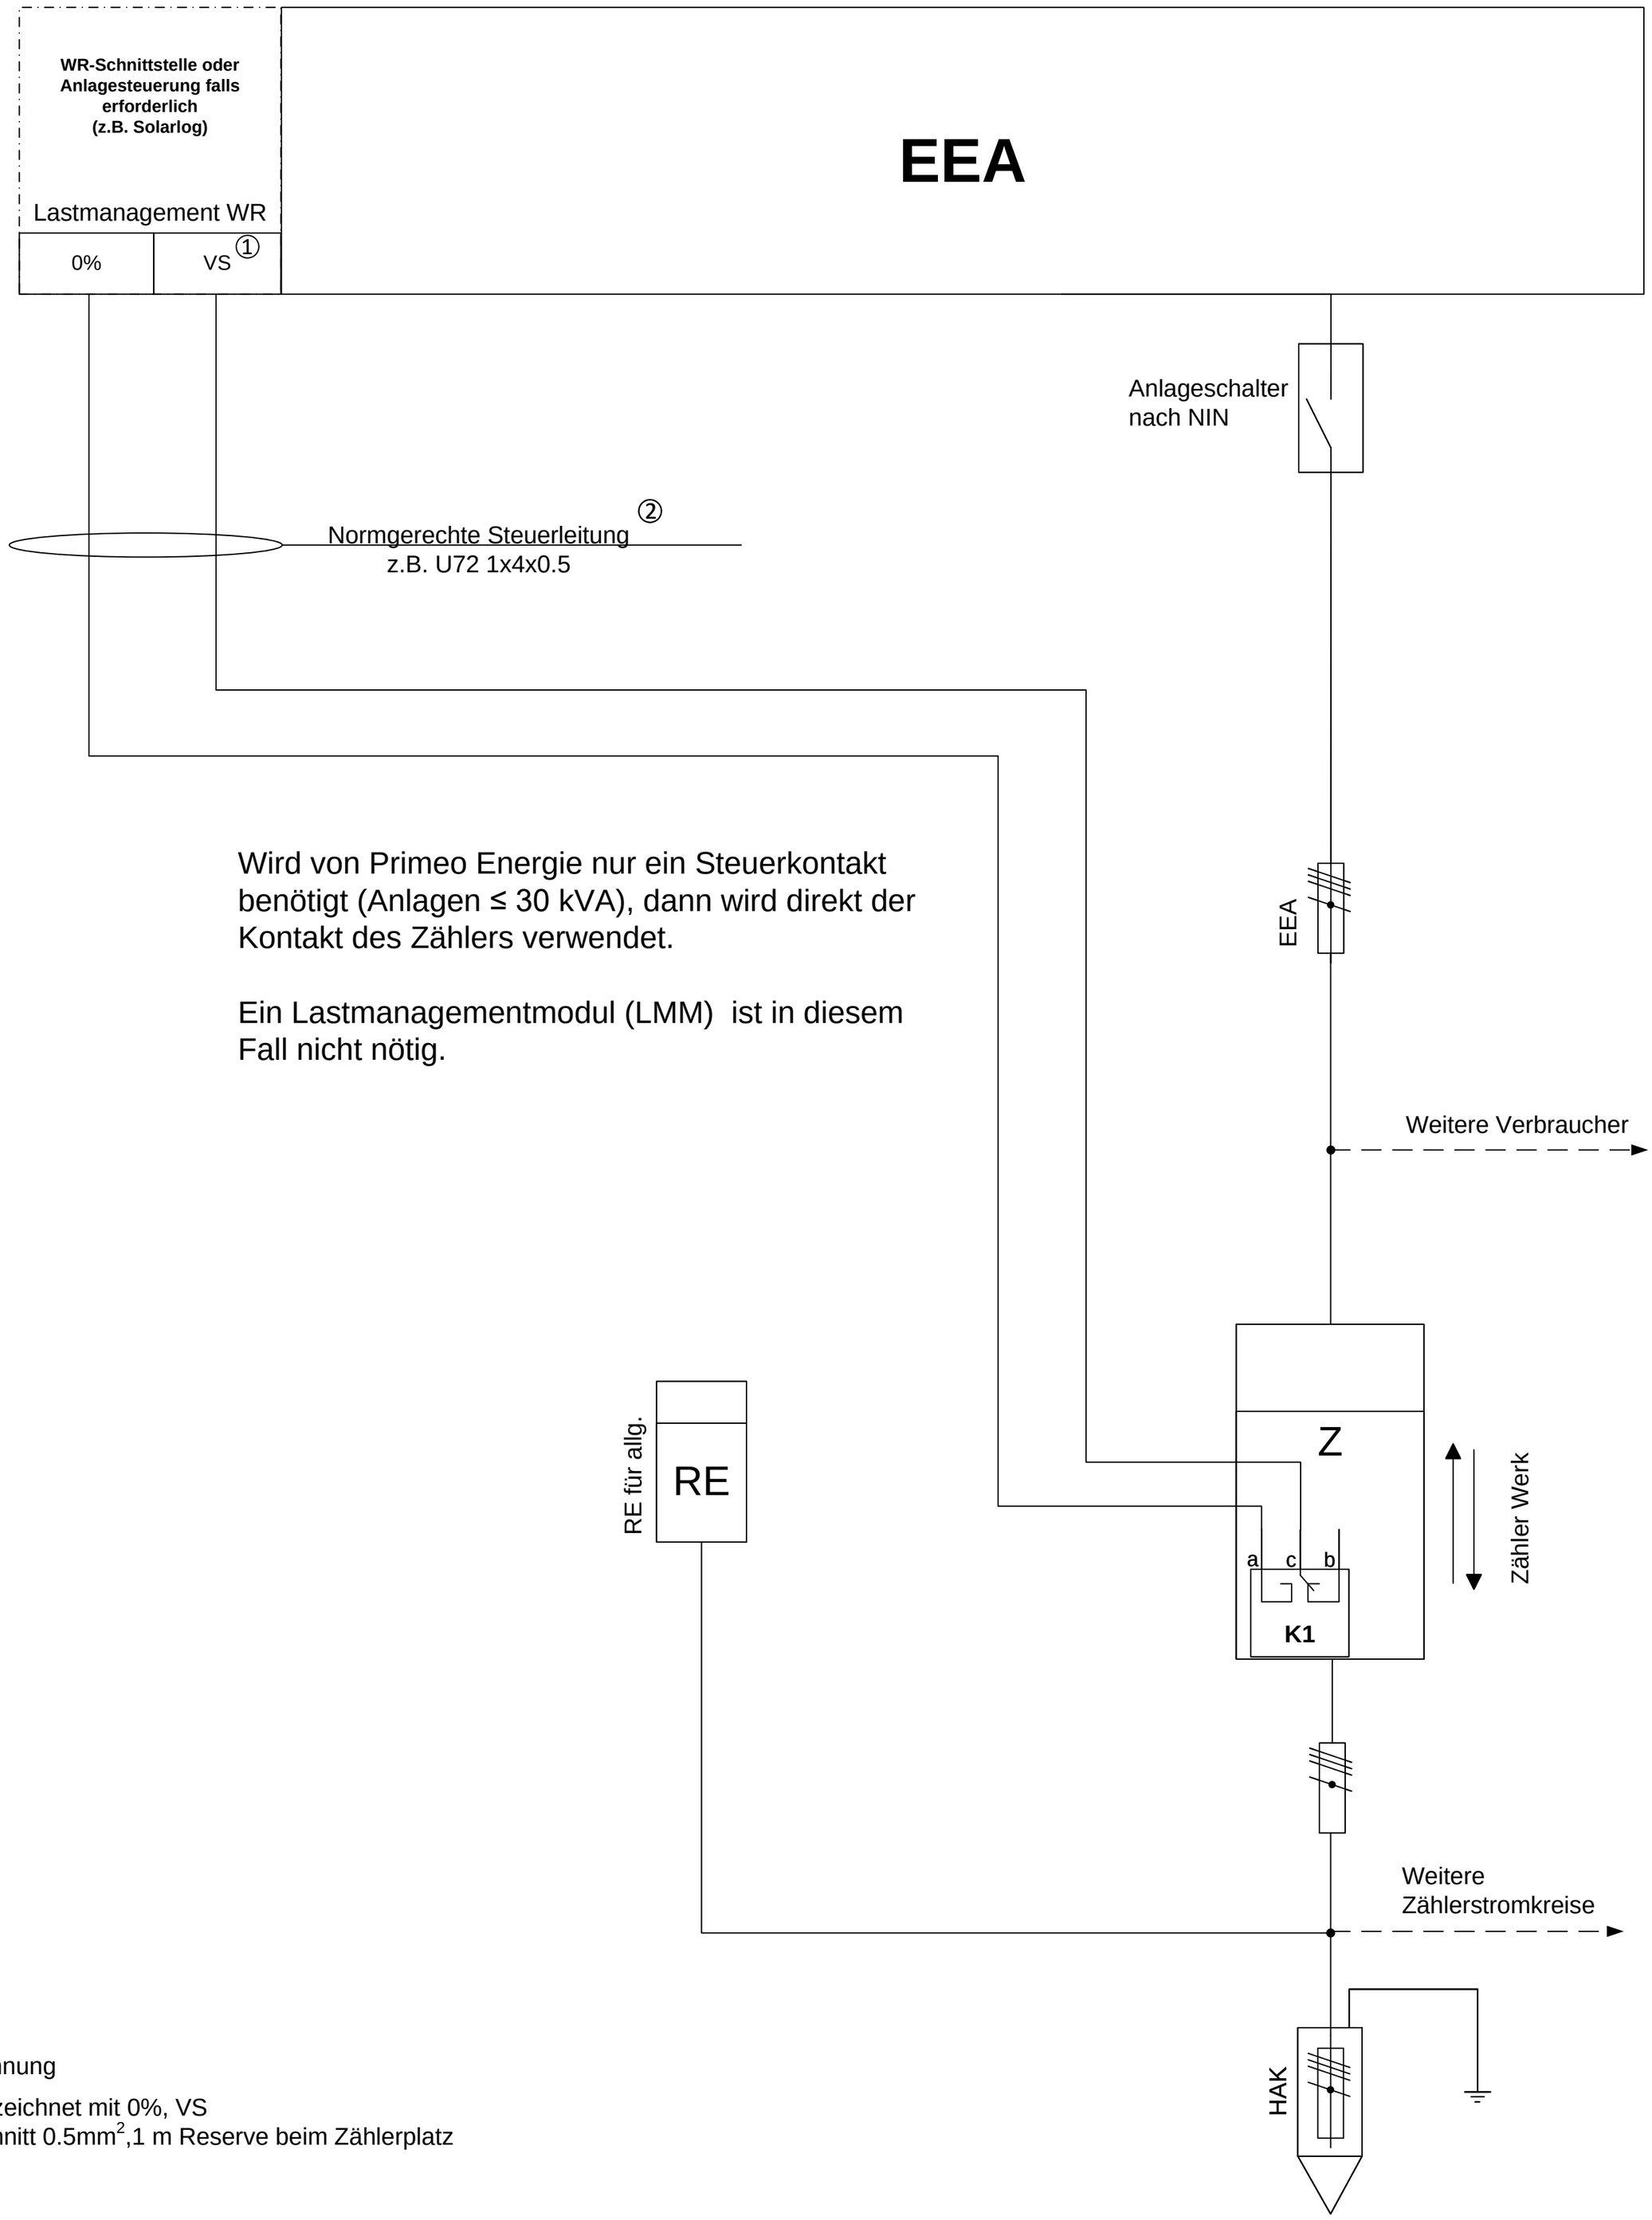

① VS: Steuerspannung

② Drähte gekennzeichnet mit 0%, VS
Mindestquerschnitt 0.5mm^2,1 m Reserve beim Zählerplatz

Energieerzeugungsanlage (EEA) ≤ 30kVA in Niederspannung Ansteuerung WR über Zählerkontakt							Primeo Energie	08.12.2025 RuM
1		2	Primeo Energie	3			Ausgabe 2026	EEA/LMM/0004