


Anhang C: Regelkennlinien

Blindleistungsregulierung


Q(U)-Kennlinie

U / Un [%]	U [V]	Q [%] von Sn	Verhalten
90	207	-43.6	kapazitiv / übererregt
93	213.9	-43.6	kapazitiv / übererregt
97	223.1	0	
100	230	0	
103	236.9	0	
107	246.1	43.6	induktiv / untererregt
110	253	43.6	induktiv / untererregt

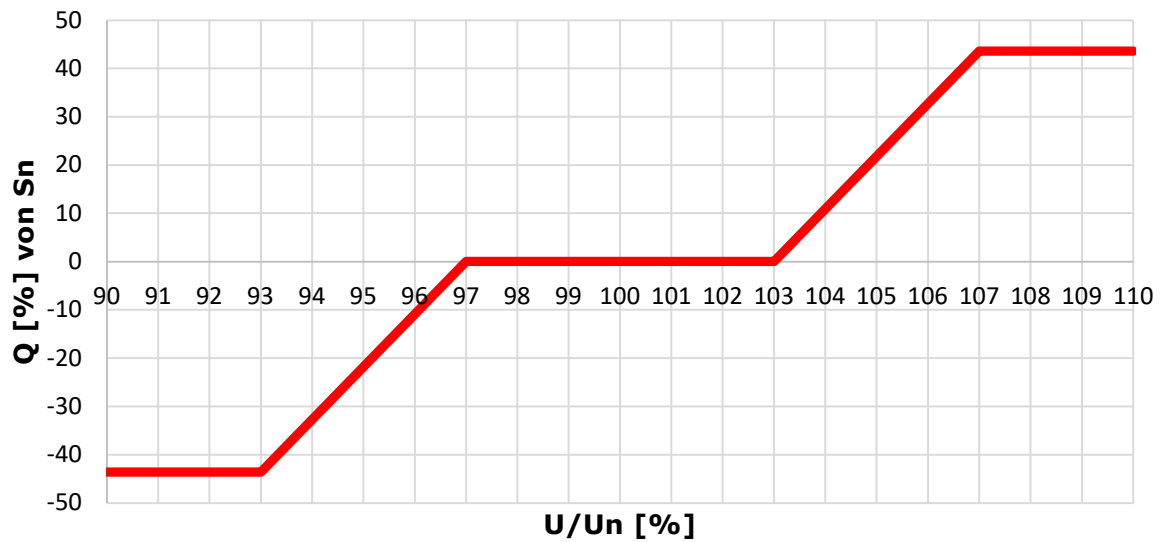

cosPhi(U)-Kennlinie


U / Un [%]	U [V]	Q [%] von Sn	Verhalten
90	207	0.9	kapazitiv / übererregt
93	213.9	0.9	kapazitiv / übererregt
97	223.1	1	
100	230	1	
103	236.9	1	
107	246.1	0.9	induktiv / untererregt
110	253	0.9	induktiv / untererregt

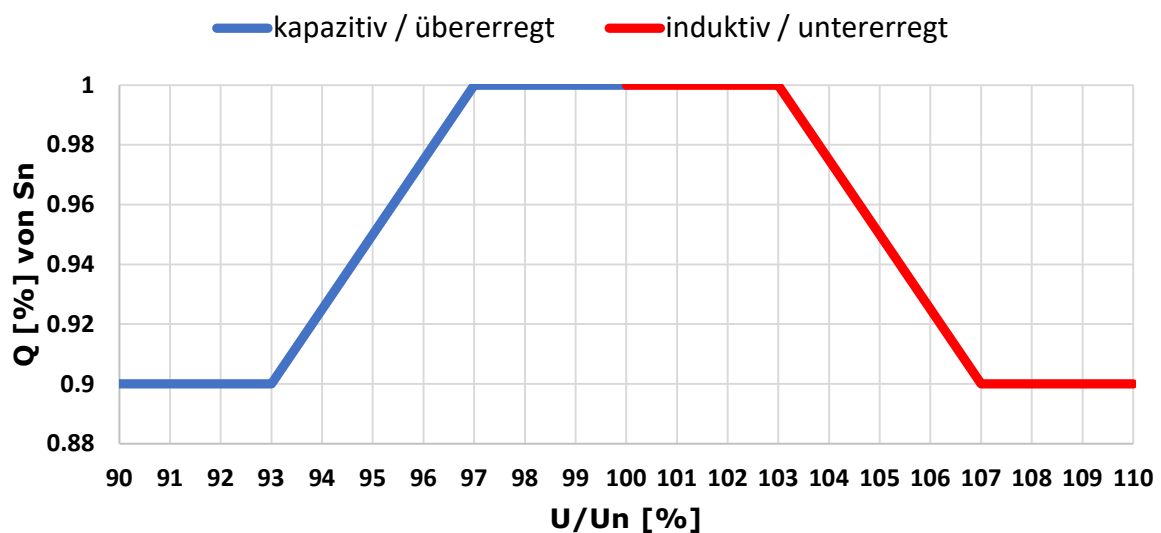

Wirkleistungsregulierung

Standard P(U)-Kennlinie

U / Un [%]	U [V]	P / Sn [%]	Verhalten
90	207	100	-
100	230	100	-
110	253	100	-
112	257.6	0	-

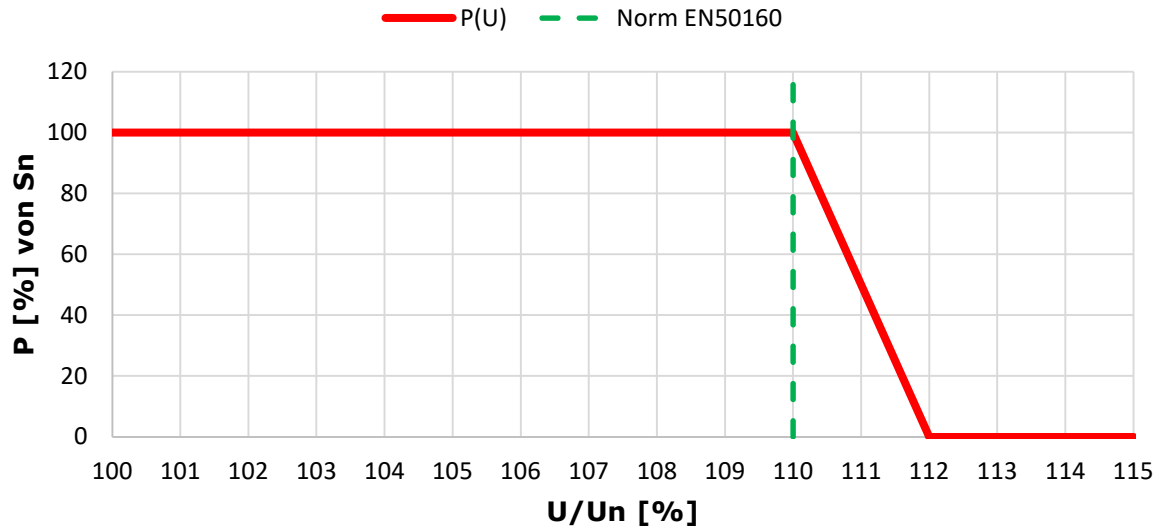

Verschärfte P(U)-Kennlinie

U / Un [%]	U [V]	P / Sn [%]	Verhalten
90	207	100	-
100	230	100	-
107	246.1	100	-
110	253	0	-

