


Ausführung gemäss TAB EEA

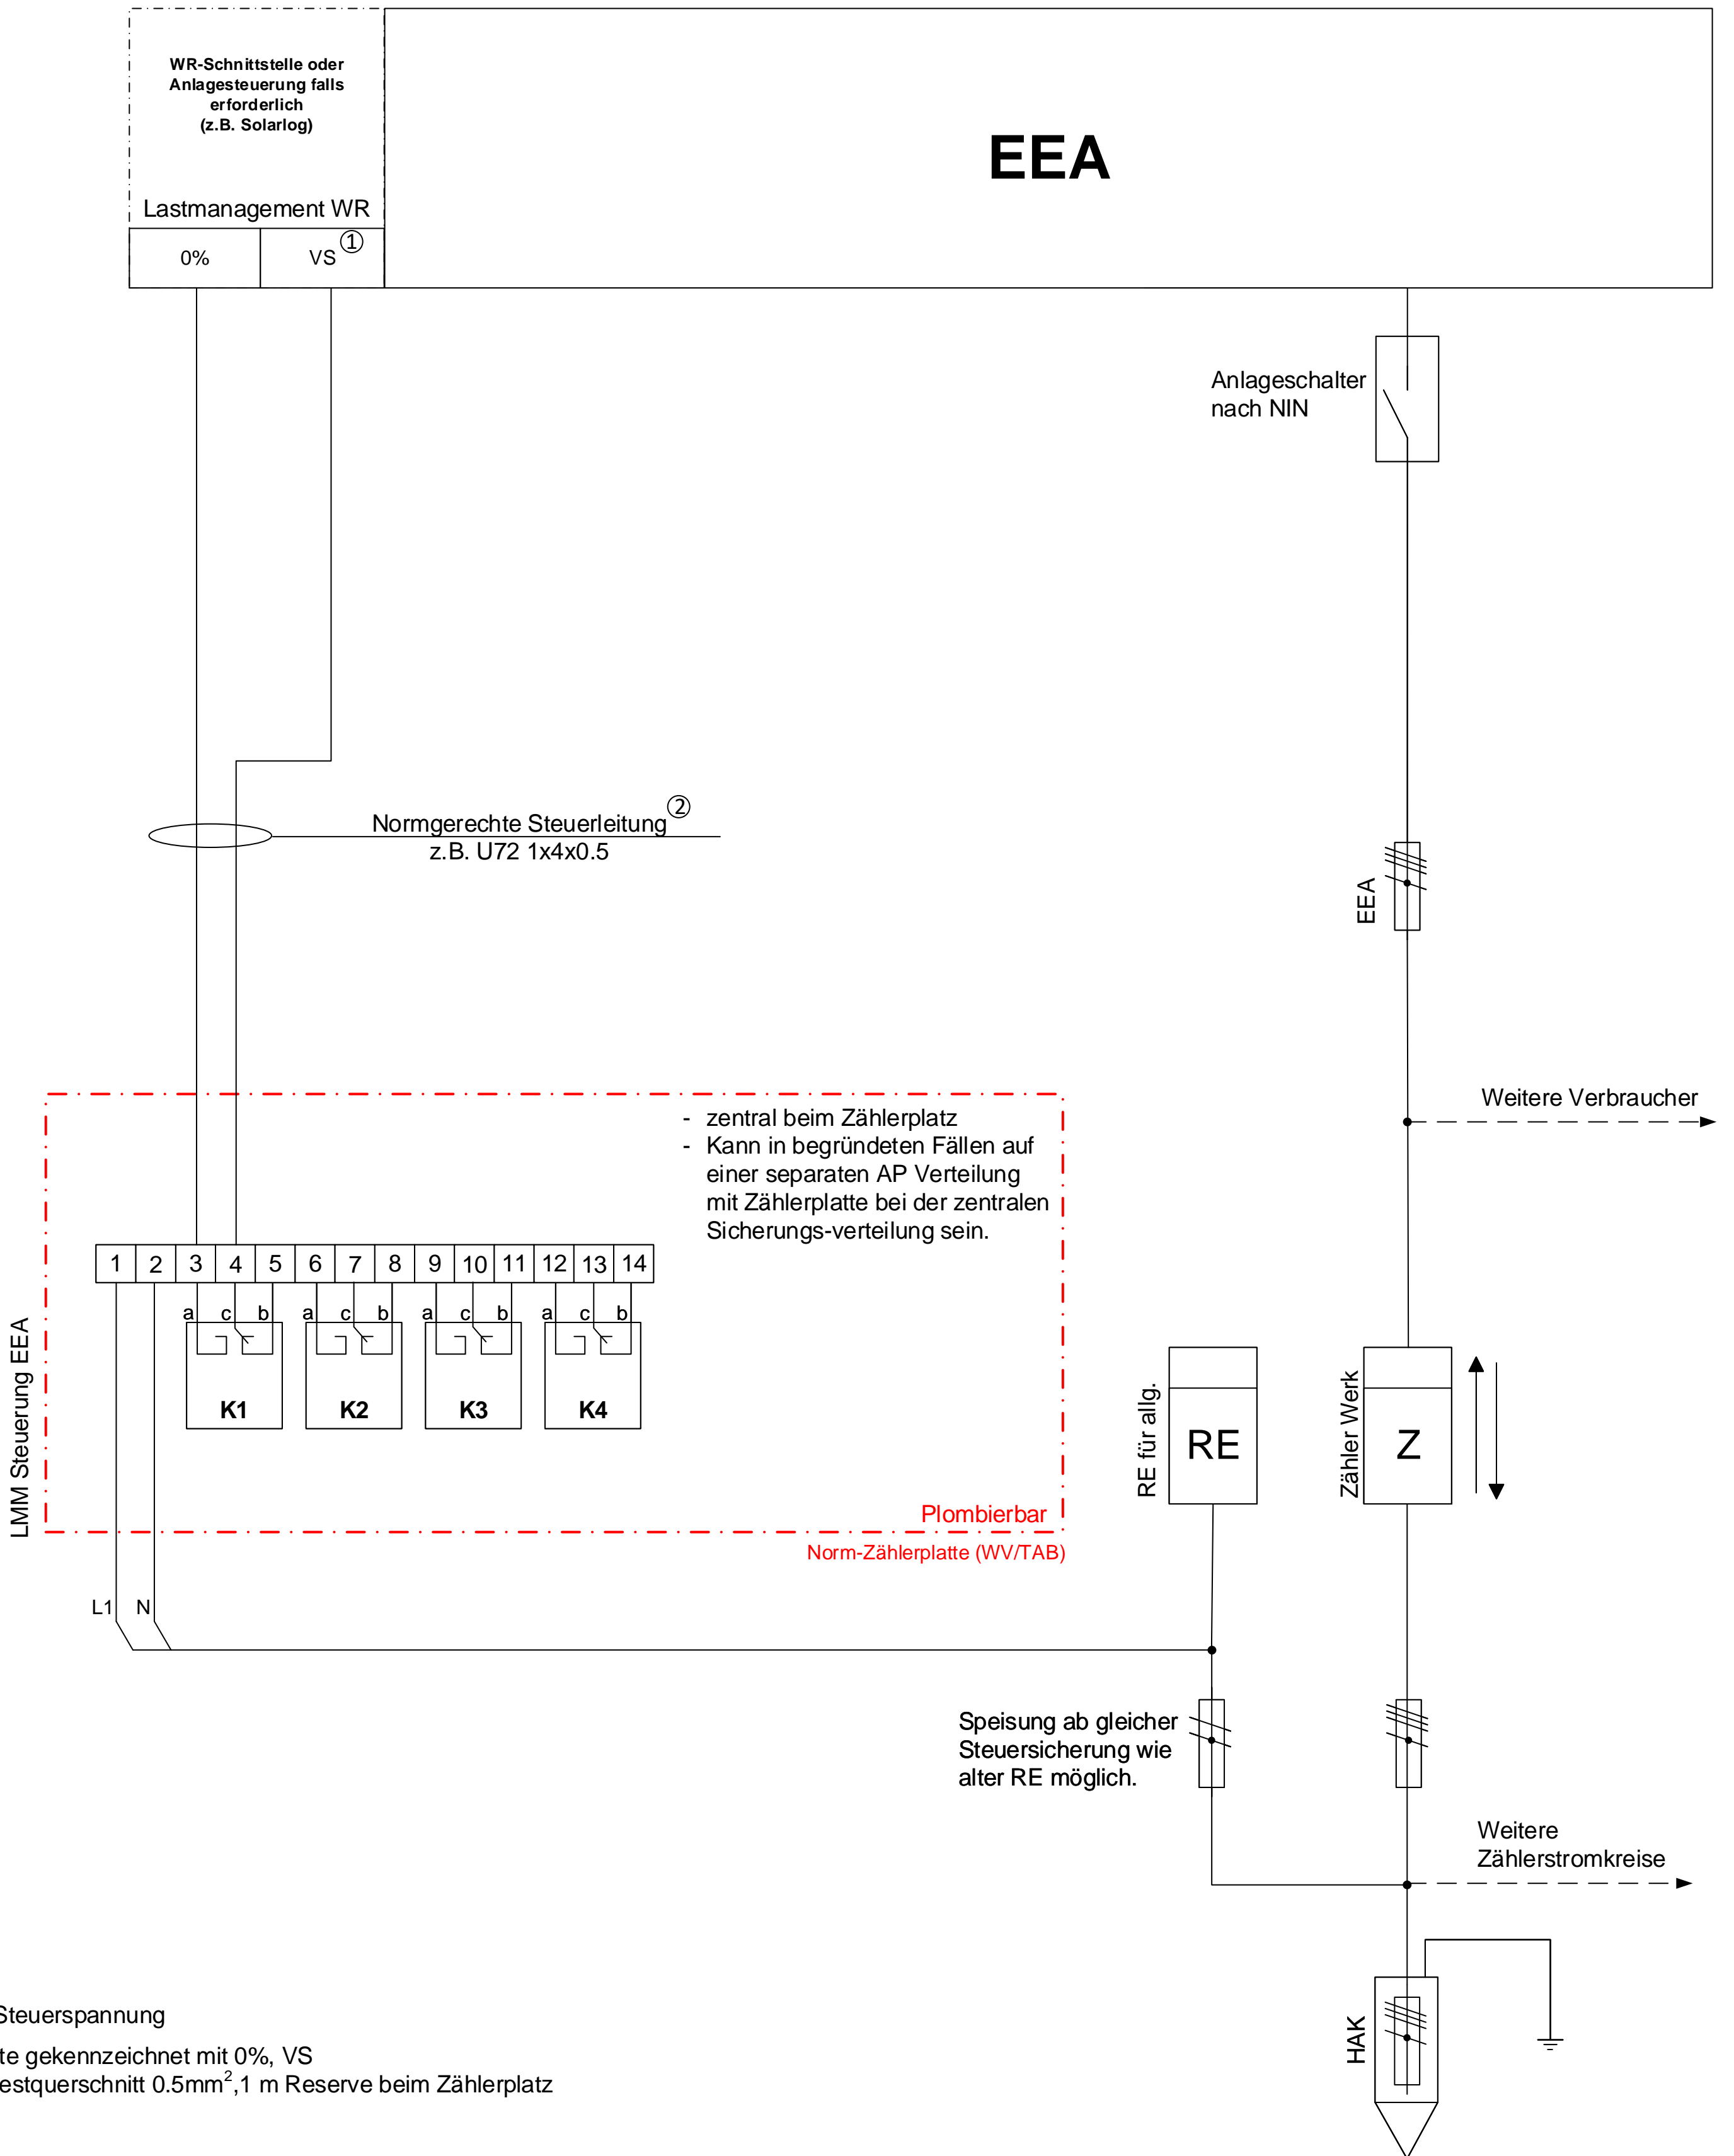


Beispiel: EEA bis 30 kVA
LMM-Ansteuerung WR über binäre Schnittstelle

Primeo Energie	28.06.2019	bam
Kontrolle Primeo Energie	28.06.2019	bam

1	2	Primeo Energie	3	Ausgabe 2019	EEA/LMM/0001
---	---	----------------	---	--------------	--------------

Alternative mit Schütz als Öffner

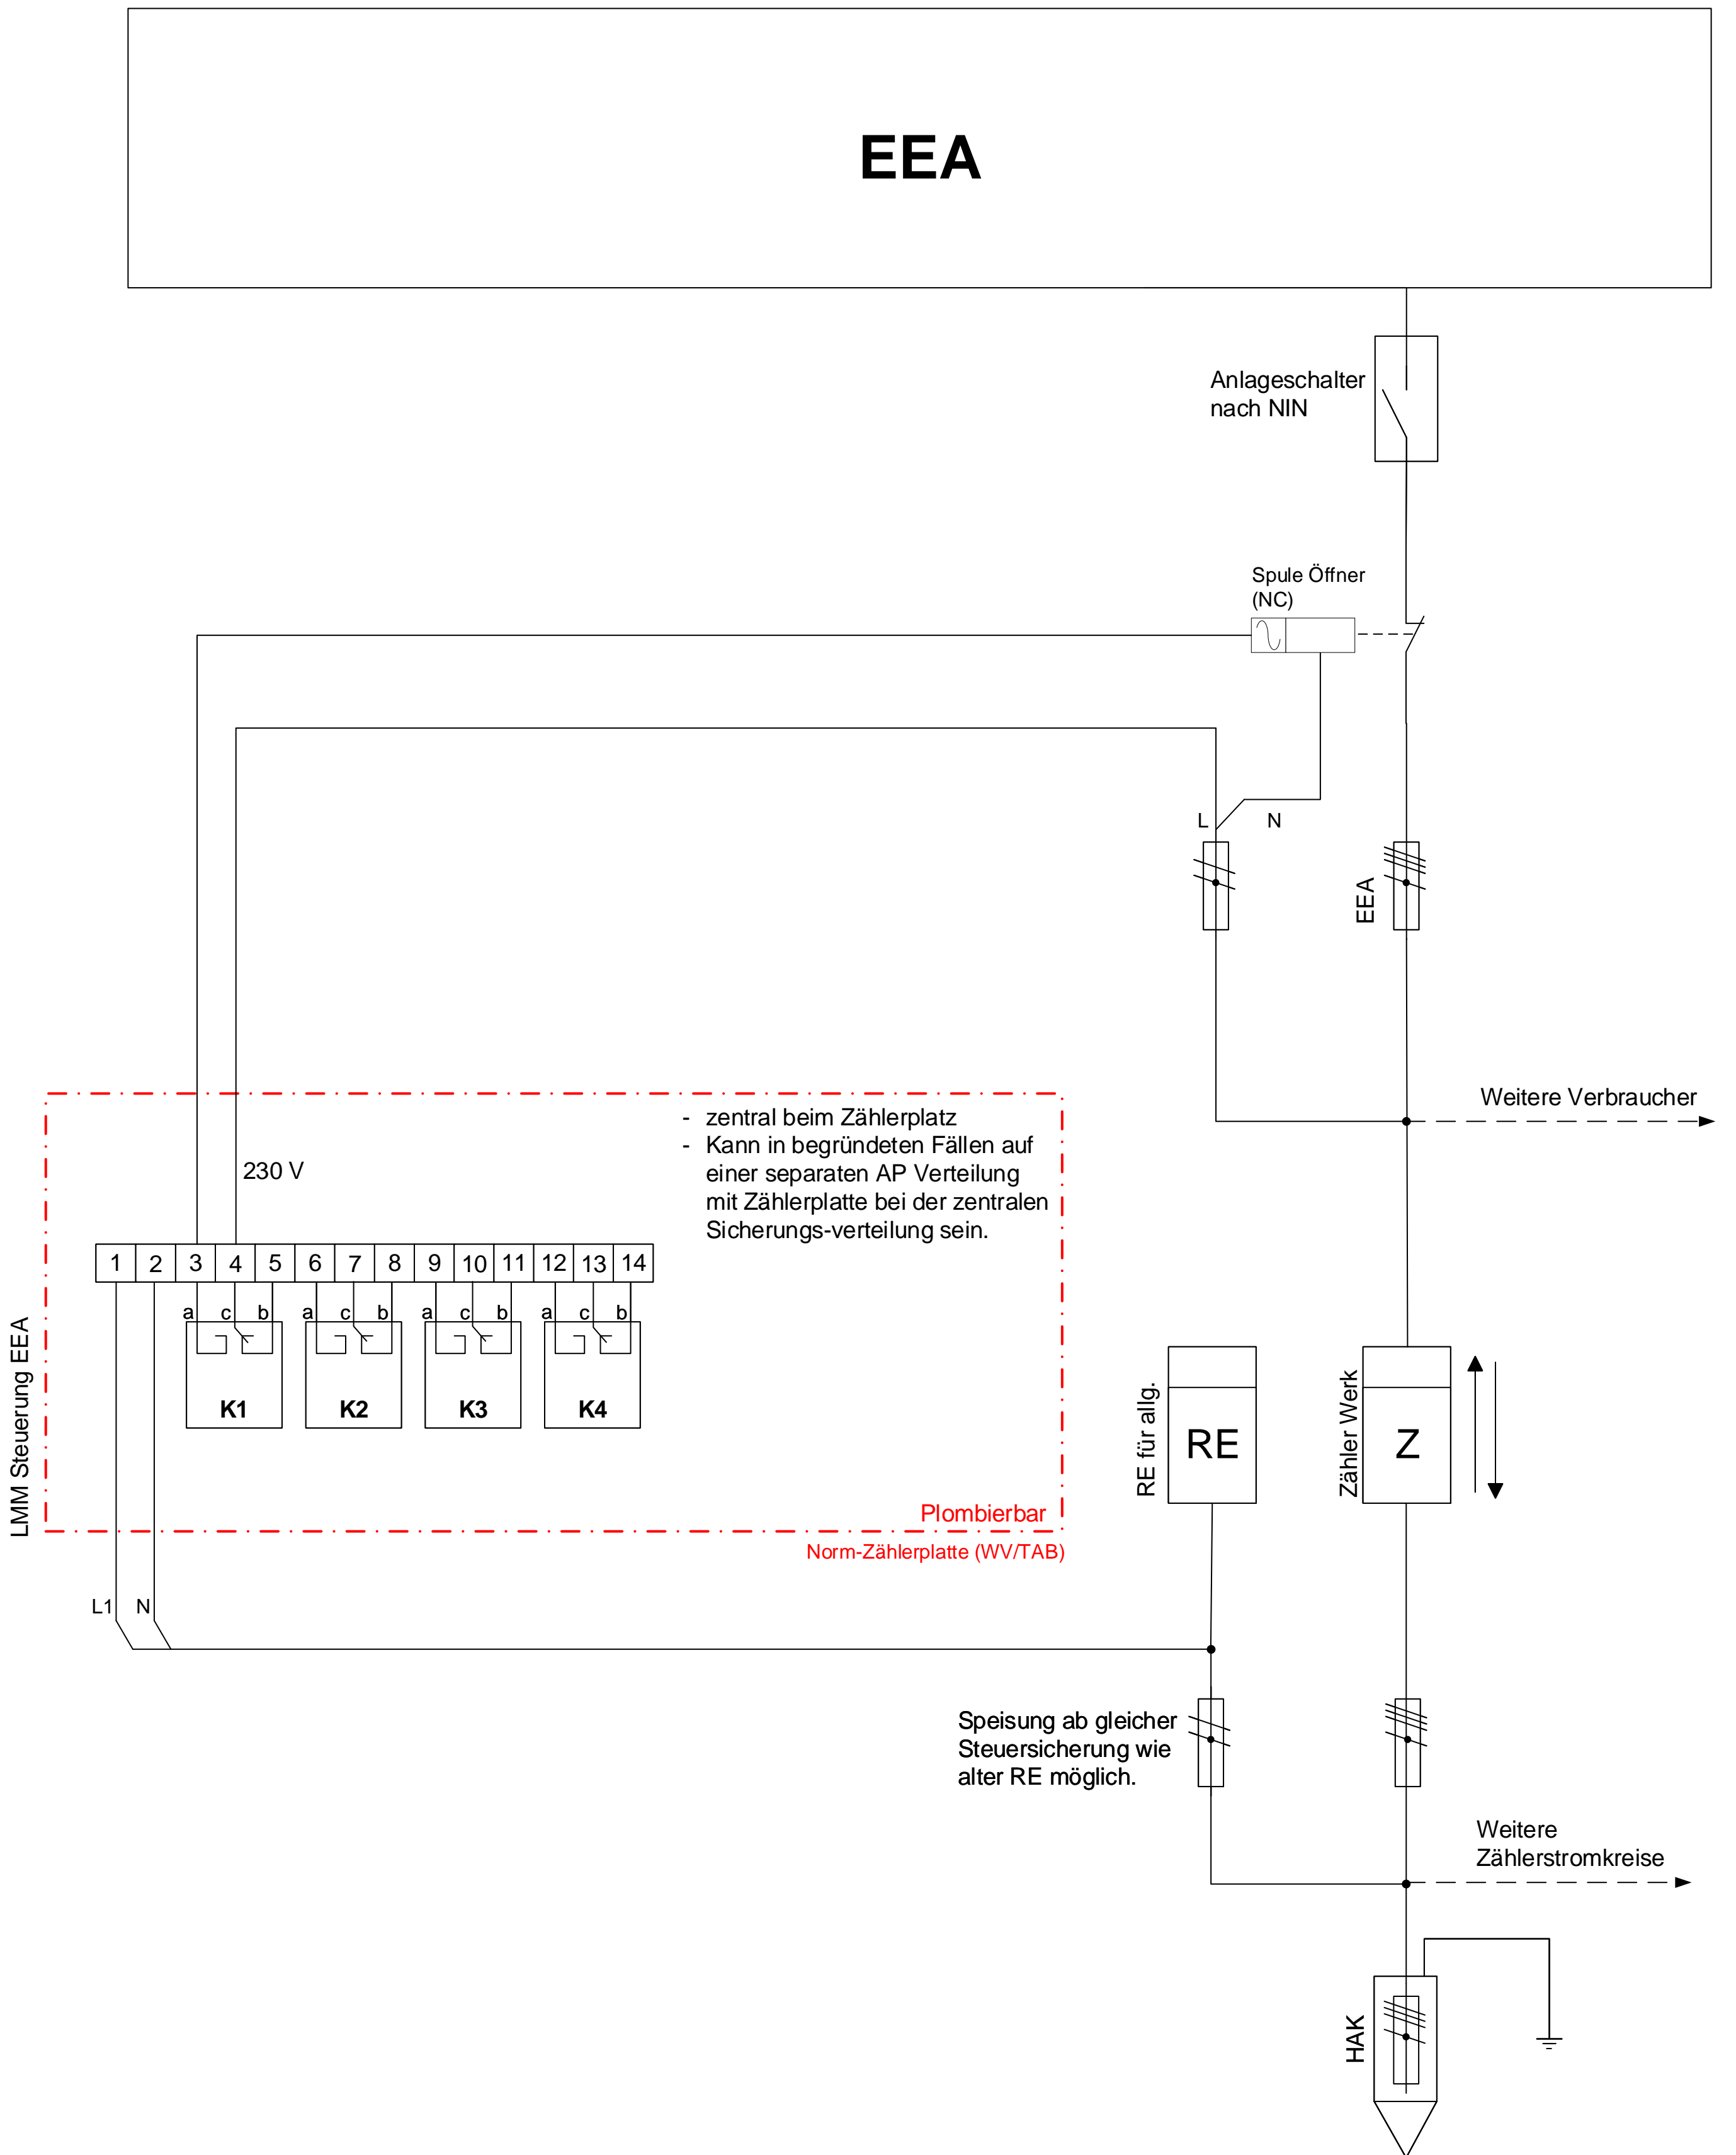


Beispiel: EEA bis 30 kVA
LMM-Ansteuerung WR über Schütz «Öffner» (NC)

Primeo Energie	28.06.2019	bam
Kontrolle Primeo Energie	28.06.2019	bam

1	2	Primeo Energie	3	Ausgabe 2019	EEA/LMM/0002
---	---	----------------	---	-----------------	--------------

Vermeiden: Alternative mit Schütz als Schliesser

EEA

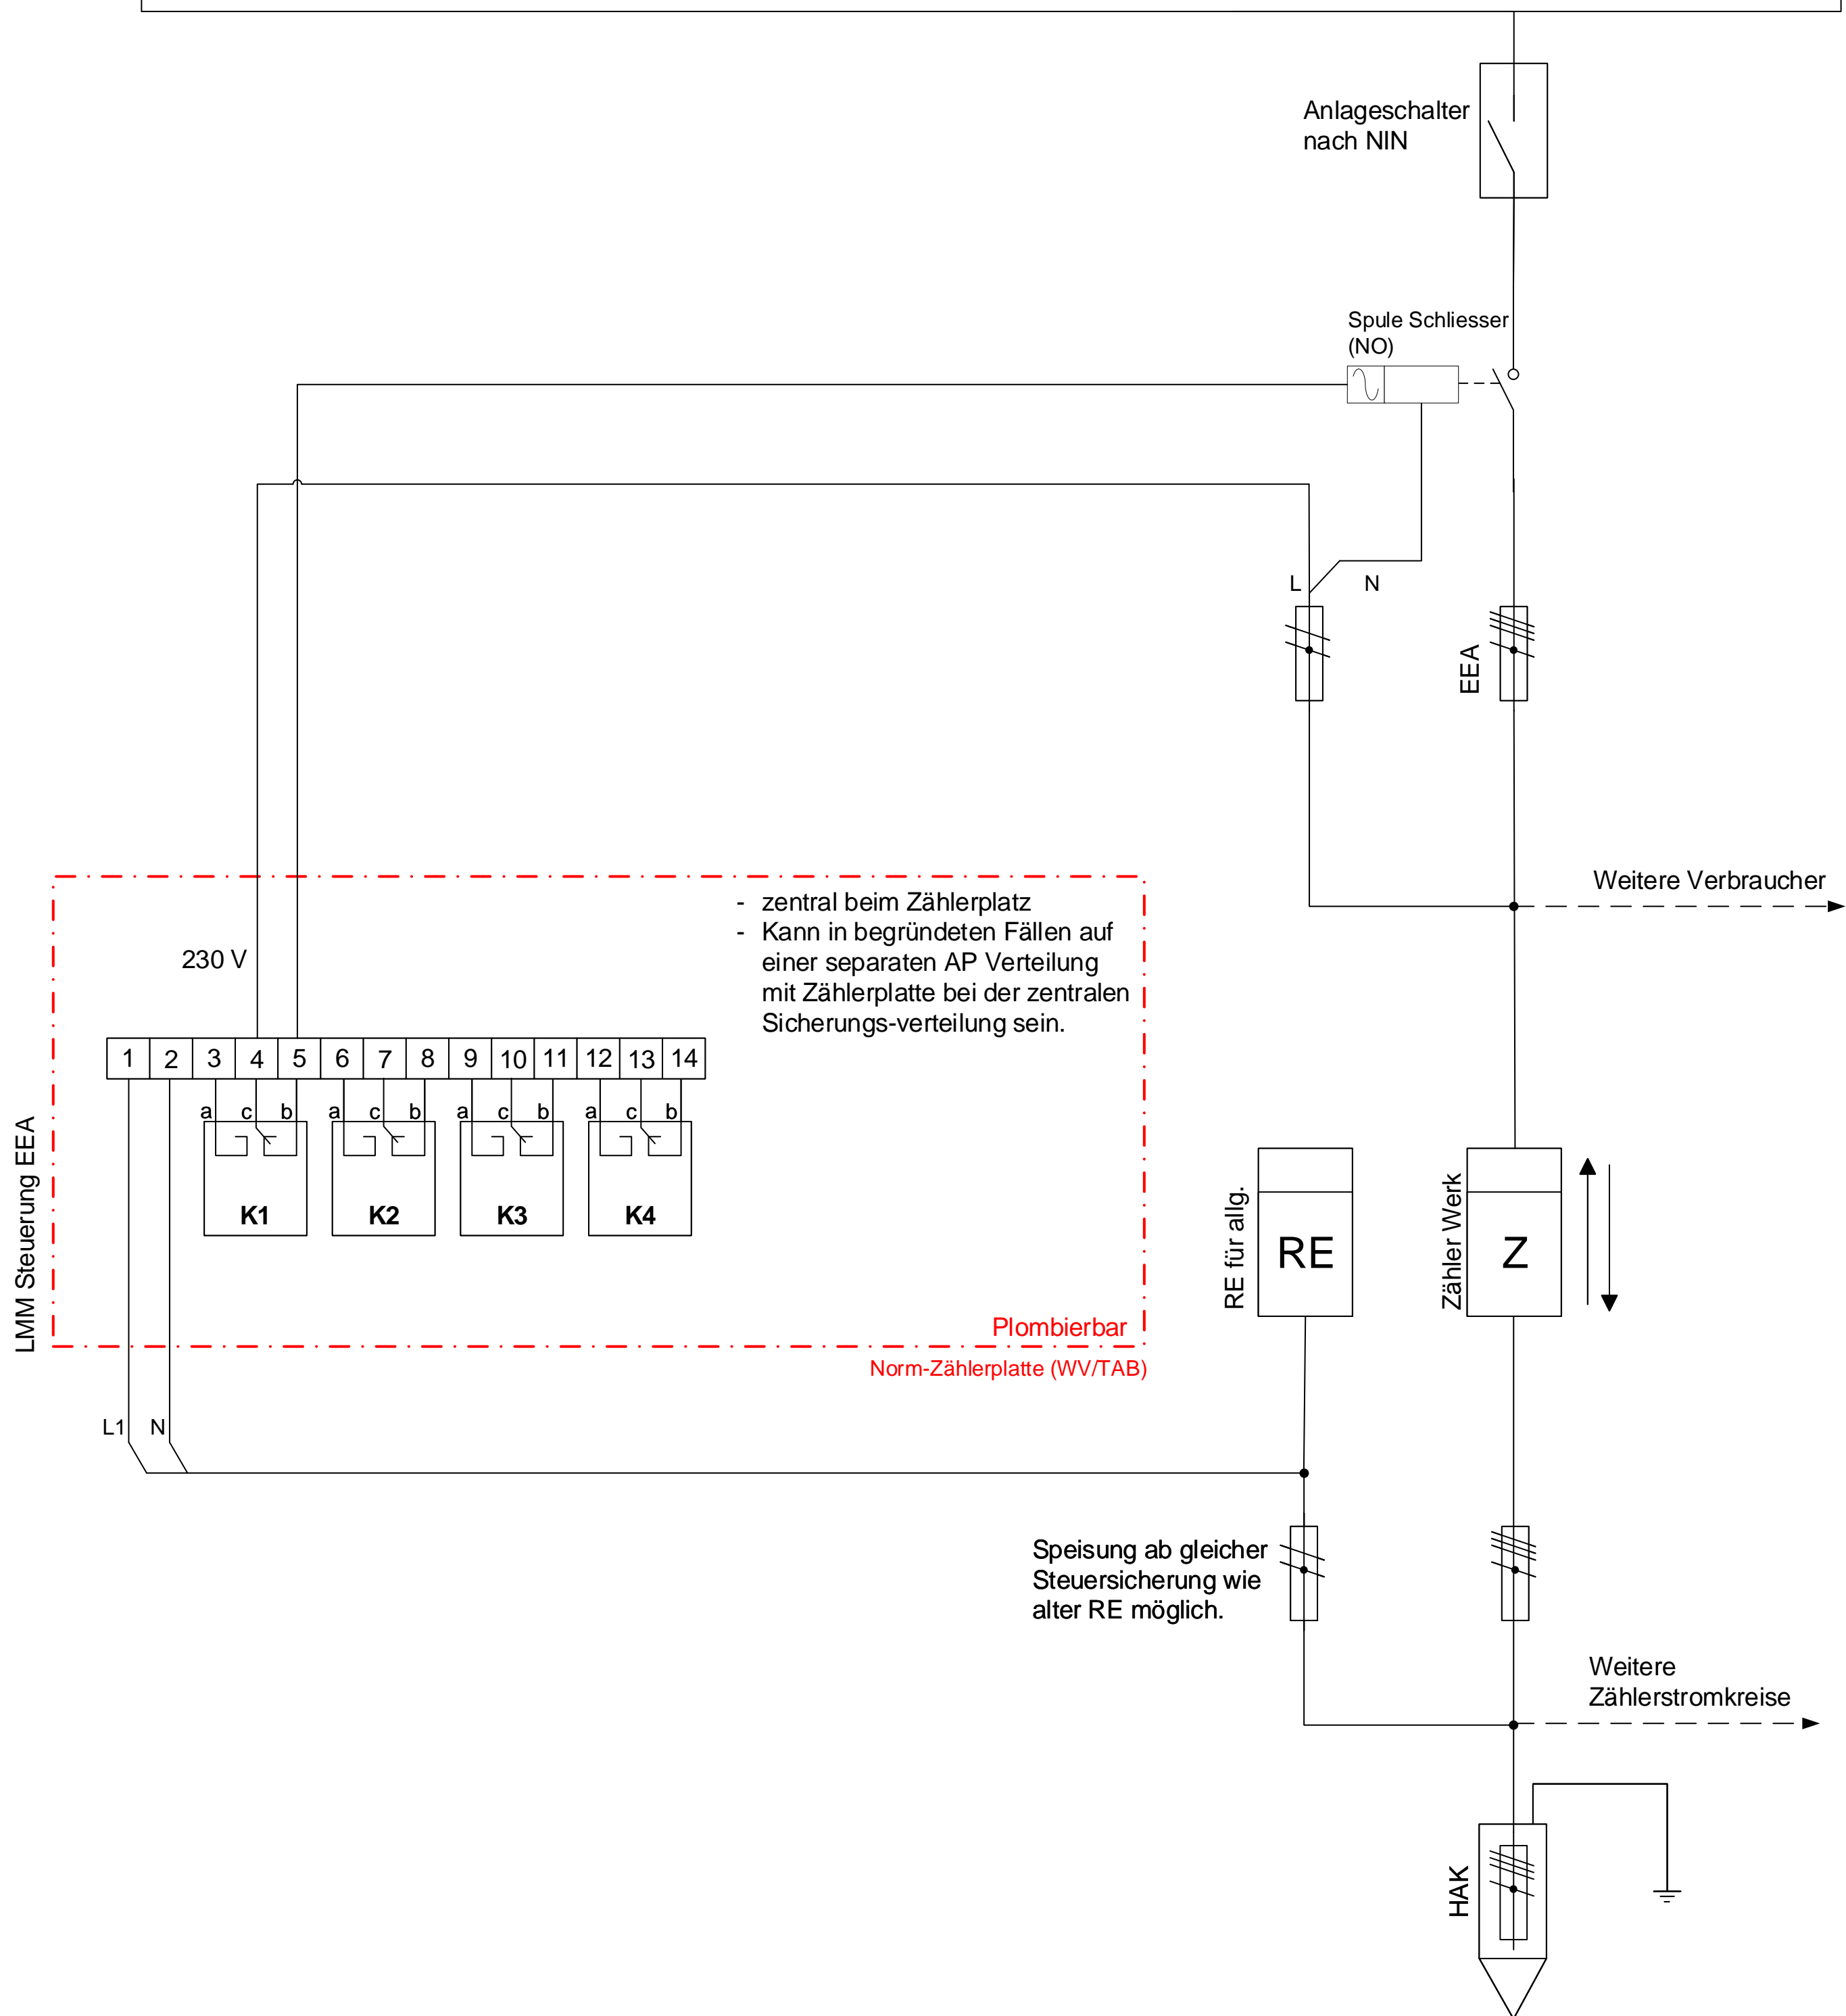

Beispiel: EEA bis 30 kVA
LMM-Ansteuerung WR über Schütz «Schliesser» (NO)

Primeo Energie 28.06.2019 bam

Kontrolle
Primeo Energie 28.06.2019 bam

1

2


Primeo
Energie

3

Ausgabe
2019

EEA/LMM/0003

Ausführung direkt über Zählerkontakt

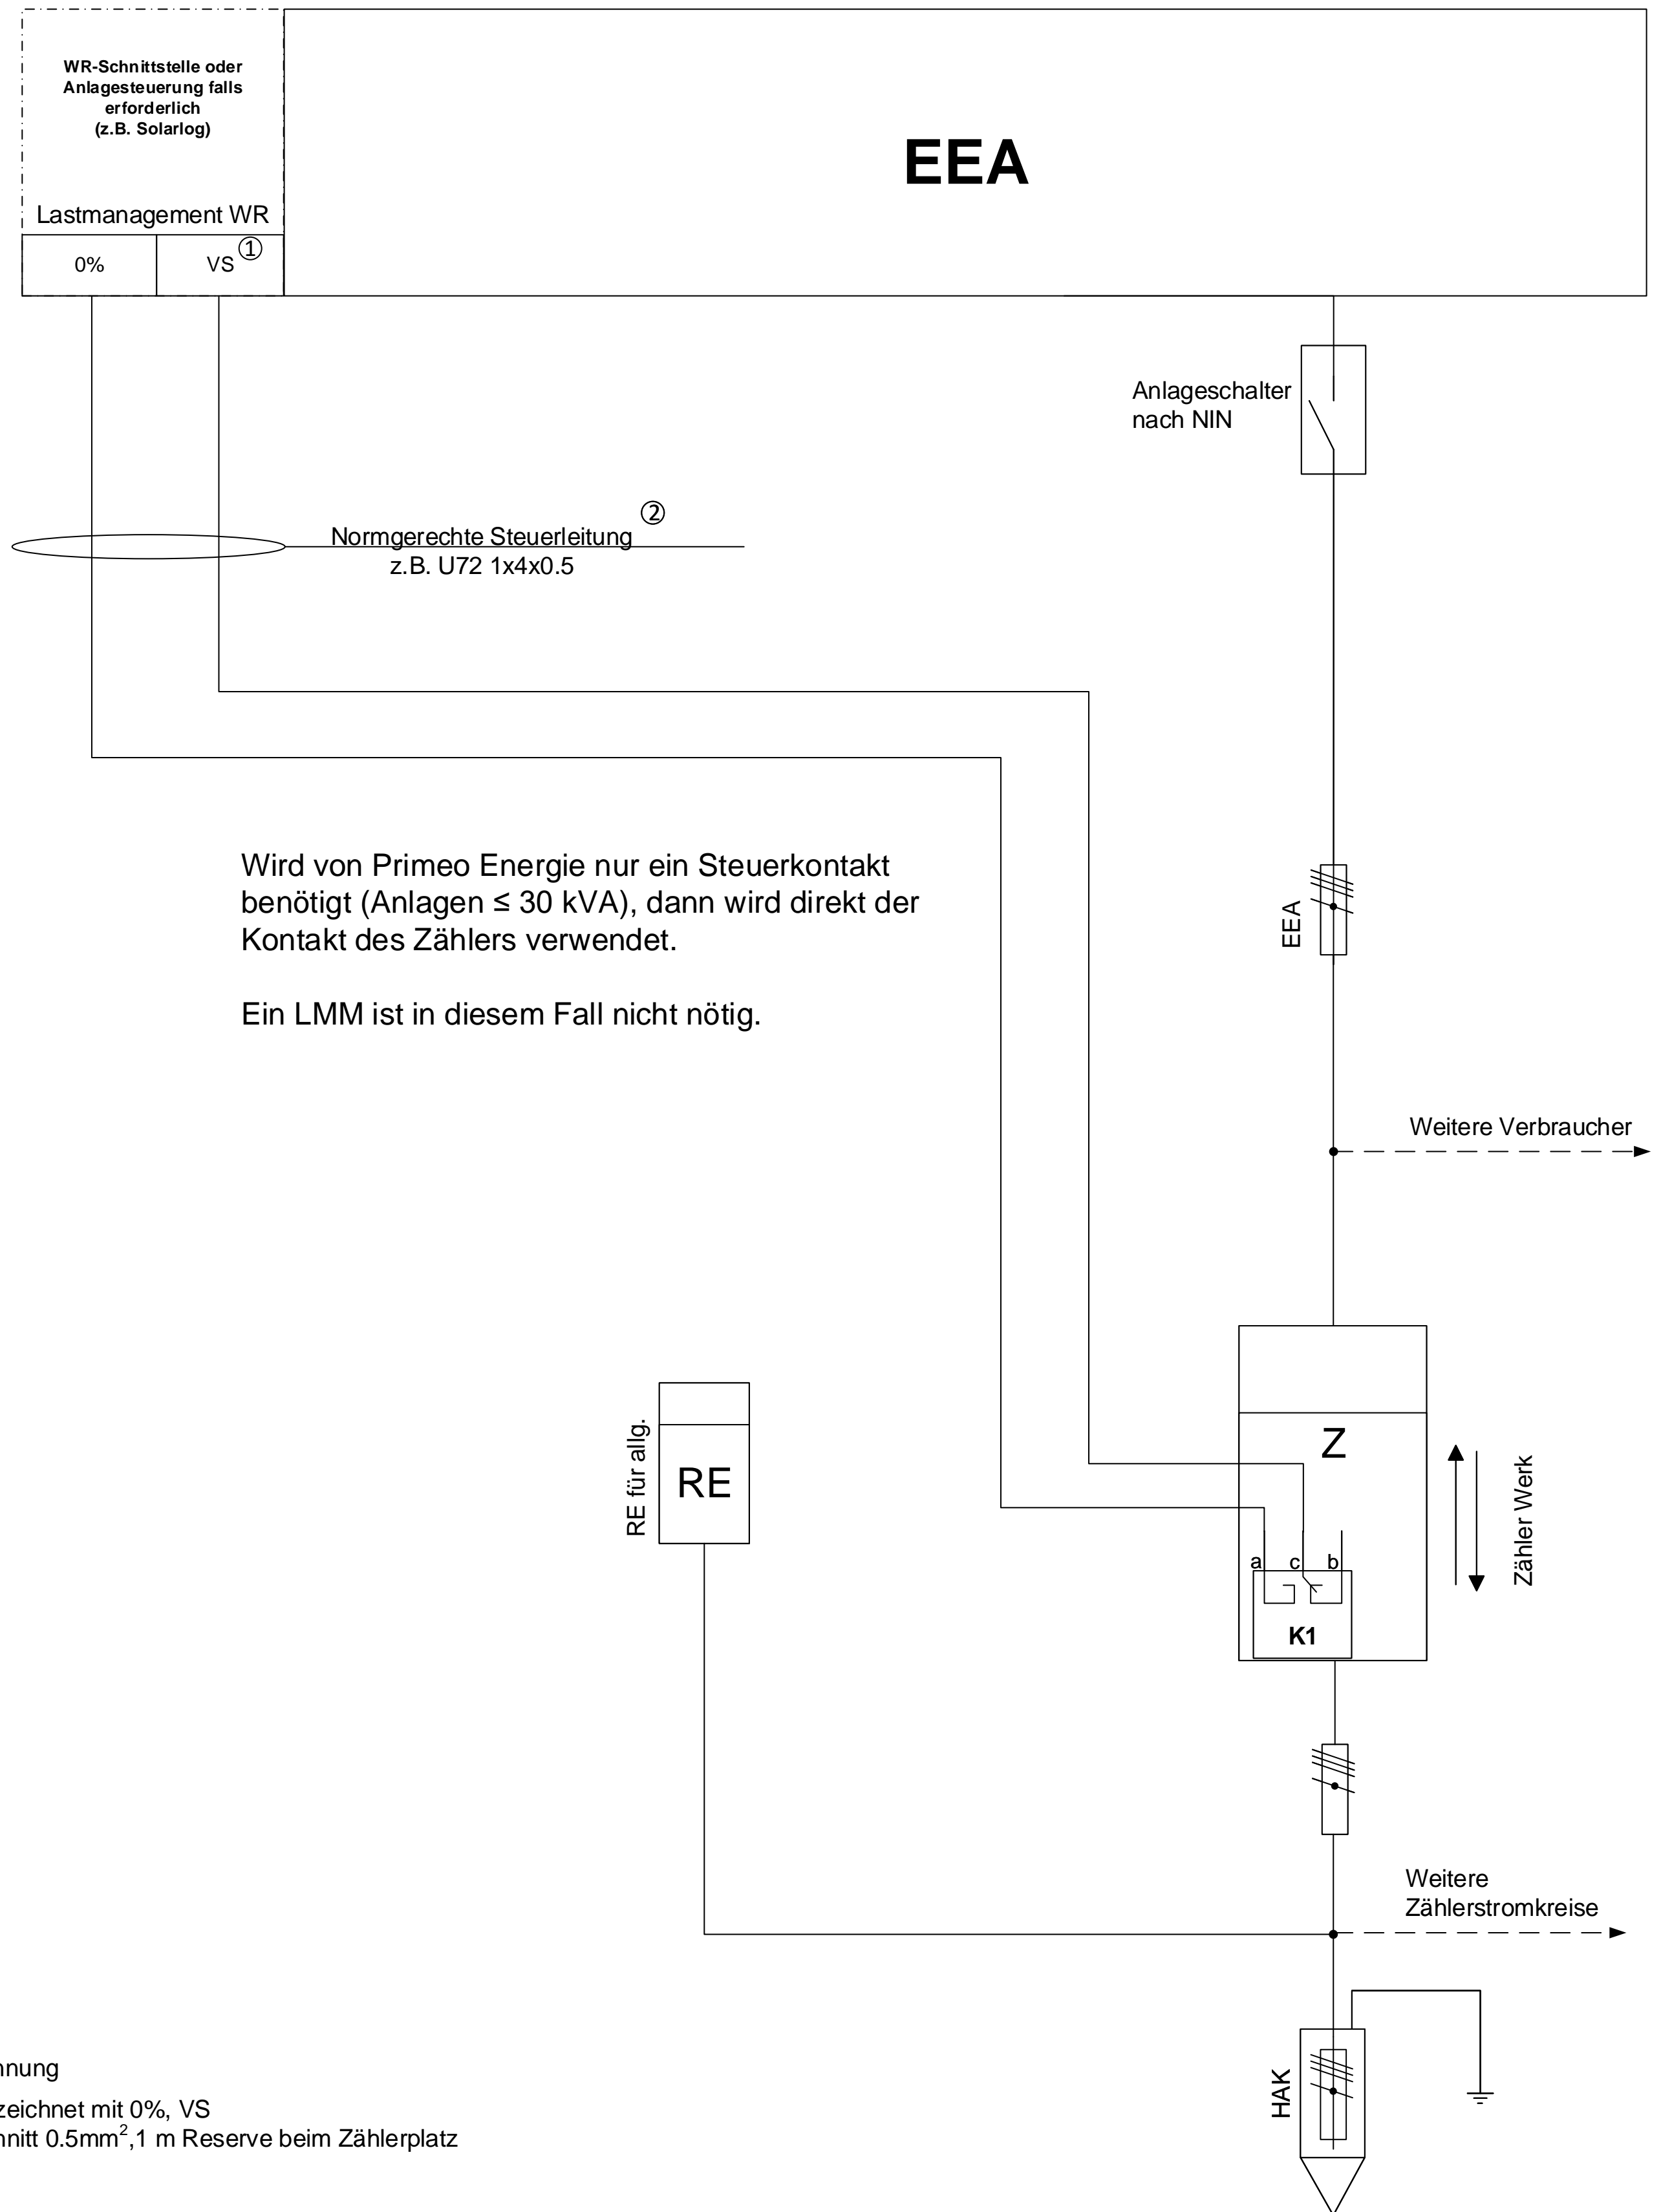

Beispiel: EEA bis 30 kVA
Ansteuerung WR über Zählerkontakt

Primeo Energie	25.11.2020	bam
Kontrolle Primeo Energie	25.11.2020	hp

1	2	Primeo Energie	3	Ausgabe 2019	EEA/LMM/0004
---	---	----------------	---	--------------	--------------