


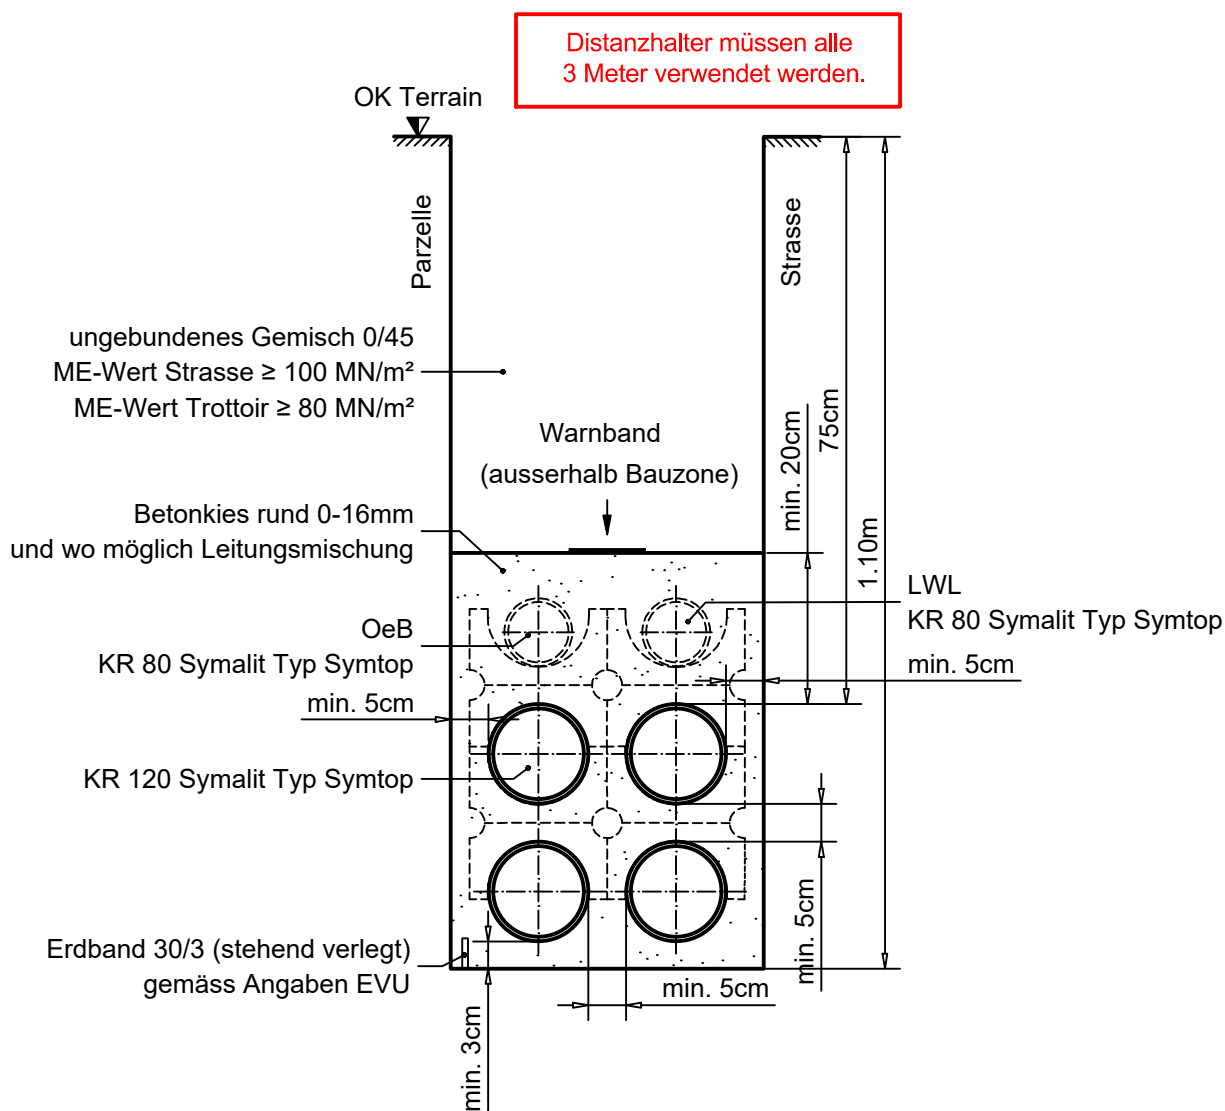

Minimale Überdeckung:

Beleuchtung und LWL / Kom.: min. 40 cm

Niederspannung: min. 60 cm

Mittelspannung: min. 80 cm

Achtung:

Bögen und Schachteinführungen müssen einbetoniert werden!


(Mittelspannung einbetonieren, Niederspannung nur wo nötig)

Beton nach SN EN 206-1 CEM I 200 kg/m³, Dmax32, X0, CI 1.0, C2

Wichtig:

Folgende Angaben sind vorgängig durch den Unternehmer bei den entsprechenden Behörden (Kanton / Gemeinde / Eigentümer) einzuholen:

- Fundationsschichtdicke
- Art und Anzahl Prüfungen
- Fundationsschicht und Belag
- Belagstyp (wo möglich Recyclingbelag oder 1-schichtiger Belag)
- Schichtenanzahl und Schichtdicken des neuen Belags

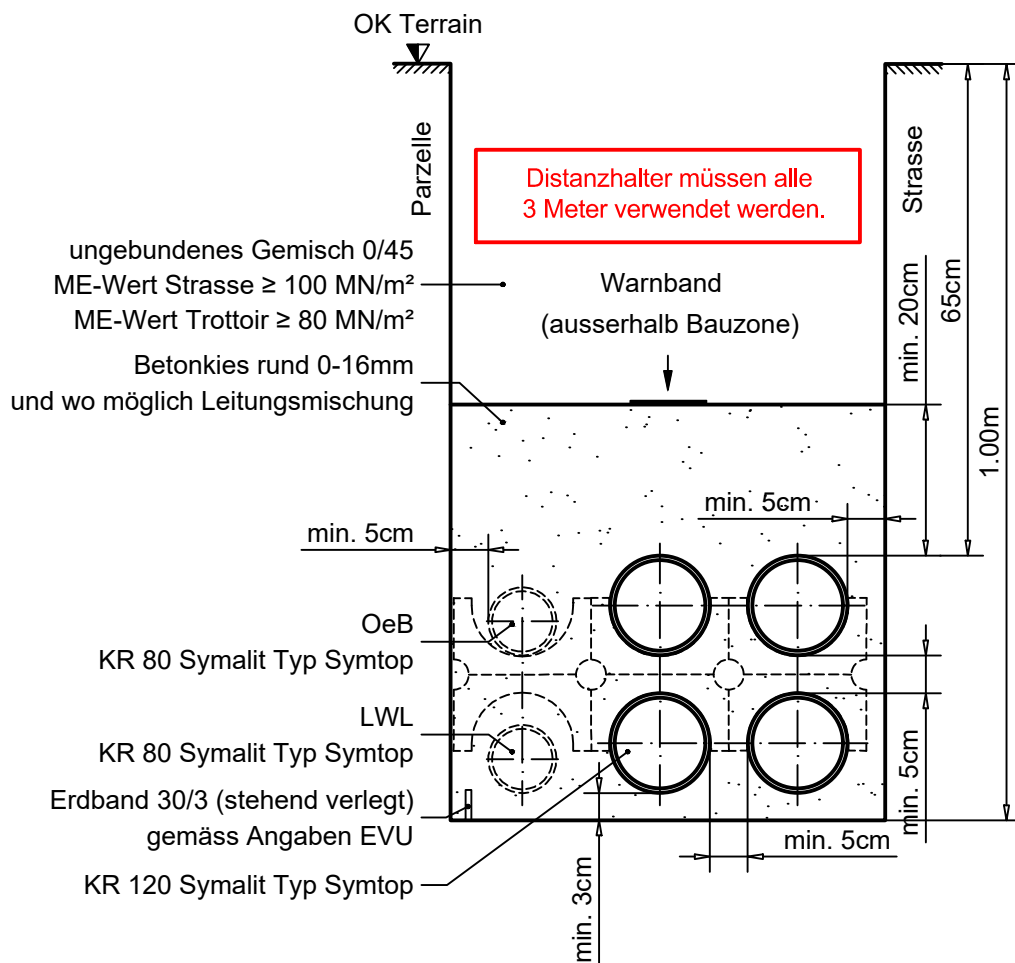

Minimale Überdeckung:

Beleuchtung und LWL / Kom.: min. 40 cm

Niederspannung: min. 60 cm

Mittelspannung: min. 80 cm

Achtung:

Bögen und Schachteinführungen müssen einbetoniert werden!

(Mittelspannung einbetonieren, Niederspannung nur wo nötig)

Beton nach SN EN 206-1 CEM I 200 kg/m³, Dmax32, X0, CI 1.0, C2

Wichtig:

Folgende Angaben sind vorgängig durch den Unternehmer bei den entsprechenden Behörden (Kanton / Gemeinde / Eigentümer) einzuholen:

- Fundationsschichtdicke
- Art und Anzahl Prüfungen
- Fundationsschicht und Belag
- Belagstyp (wo möglich Recyclingbelag oder 1-schichtiger Belag)
- Schichtenanzahl und Schichtdicken des neuen Belags